Prüfzeugnis - Brandtest

Einlage: Vollplatte 33 VL

Sauerland Spanplatte
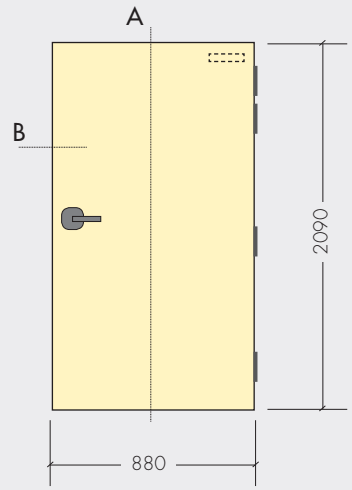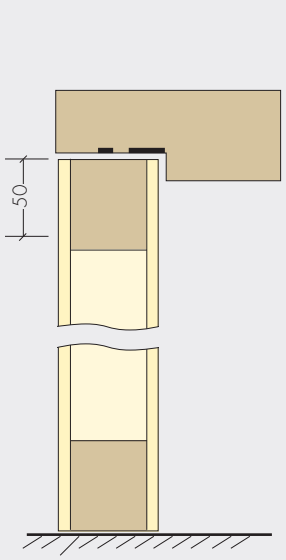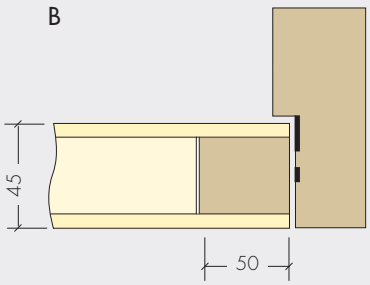
Prüfinstitut	**Tianjin, China** Nankai District, Tianjin
Test Nr.	**J 98 151**
Datum	**22.04.1998**
Standard	GB14101-93
Tür-Abmessung	880 x 2090 x 45 mm
Einlage	Vollspanplatte 33 VL
Rahmenholz Deckfläche	Laubholz: 50 mm HDF: 6 mm
Zarge Aufschlag	Laubholz: 40 x 105 mm Laubholz: 15 mm
Intumescent	Graphit
Ergebnis	**54 min**