Prüfzeugnis - Brandtest

Einlage: Vollplatte 33 VL

Sauerland Spanplatte
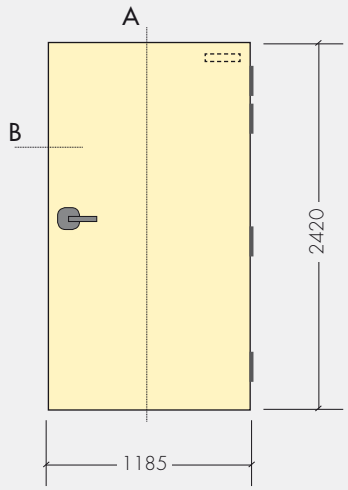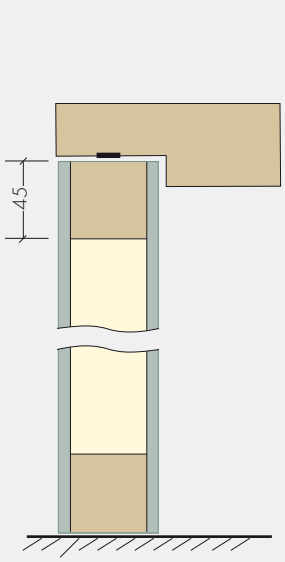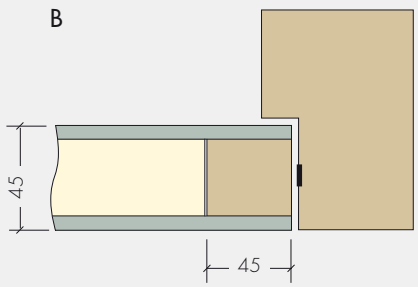
Prüfinstitut	**Warrington**
Test Nr.	**Warres No.101045/A**
Datum	**20.01.1998**
Standard	British Standard BS 476 : Part 22 : 1987
Tür-Abmessung	1185 x 2420 x 45 mm
Einlage	Vollspanplatte 33 VL
Rahmenholz Deckfläche	Merbau: 750 kg/m² 45 x 33 mm MDF: 6 mm
Zarge Aufschlag	Merbau: 80 x 30 mm Merbau: 13 mm
Intumescent	Promaseal: 10 x 2 mm
Ergebnis	**35 min**